

درخواست مشخصات فنی

مدیریت محترم امور بازرگانی

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور فرمائید اقلام مشروحه ذیل با مشخصات تعیین شده زیر خریداری گردد.

ردیف	نام کالا	مشخصات فنی	مدت زمان مورد نیاز جهت تحویل کالا	ملاحظات
۱	لوله UPVC	مشخصات فنی لوله های جدار UPVC ۱- دارای استاندارد DIN ۴۹۲۵ آلمان ۲- گواهی بهداشت مبنی بر مجاز بودن محصول، جهت مصارف آب شرب، از وزارت بهداشت و درمان و یا آزمایشگاه معتمد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور با تایید خریدار. ۳- جهت اسکرین ها به صورت افقی می باشد و عرض هر شکاف ۳ میلیمتر می باشد. ۴- انواع لوله های جدار ساده و مشبک از نوع KV جهت نصب تا عمق ۳۰۰ متر ۵- نحوه اتصال لوله ها توسط رزوه و یا سوکت (مادگی) انجام میگردد. ۶- وزن هر متر لوله با مشخصات فنی فوق ۳۷/۷ کیلوگرم می باشد. ۷- ضخامت لوله جدار ۵/۲۱ میلیمتر. ۸- قطر اسمی ۱۴ اینچ یا ۳۵۰ میلیمتر. ۹- قطر خارجی بعد از سوکت ۴۲۵ تا ۴۳۴ میلیمتر. ۱۰- مقاومت در برابر فرورختگی حداقل ۱/۴ mp. a ۱۱- لوله های اسکرین دارای ۴ ردیف شیار بر روی محیط لوله باشند. ۱۲- فاصله بین شیارها ۱۹ م.م ۱۳- طول شیارهای مشبک ۱۹۰ م.م ۱۴- فاصله اولین شیار مشبک تا ابتدای کوپل ۳۰۰ م.م ۱۵- در سمت نری لوله، فاصله آخرین رزوه تا اولین شیار مشبک (اسکرین) ۳۰۰ م.م ۱۶- عرض شیارهای مشبک بین ۲ تا ۴ م.م با توجه به نظر دستگاه نظارت	یک هفته	---

در صورت برگزاری مناقصه عمومی:

تعیین سطح بازرسی:

(۱) یک مرحله ای بدون ارزیابی ☒

(۲) یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (مدارک ارزیابی پیوست)

(۳) دو مرحله ای (مدارک ارزیابی پیوست) ☐

مدیر مربوطه یا تأیید کننده : 	درخواست کننده : 
---	---

توضیحات :

۱- مشخصات فنی : شامل ابعاد، وزن، نوع جنس و استانداردها مورد نیاز.

۲- ملاحظات : ذکر خدمات پس از فروش شامل تعمیر، نگهداری، گارانتی و آموزش در صورت نیاز.

۳- از به کار بردن نام تجاری کالا خودداری گردد.

۴- V.۱

«امر به معروف و نهی از منکر، قیام حسینی، انسجام اجتماعی»

مدیر محترم دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

با سلام؛

با توجه به الزام حفر چاه های شهر بینالود بخش احمد آباد به مختصات ذیل و مساحت حدود ۱۰۰۰ متر مربع به همراه مسیر دسترسی جهت احداث خط انتقال و برق ، نسبت به تهیه نقشه مذکور در راستای انجام مراحل واگذاری با هماهنگی آقای مهندس عابدیان اقدامات لازم بعمل آورید.

ردیف	X	Y	ZON	توضیحات
۱	۷۱۴۰۰۷	۳۹۸۱۷۶۷	۴۰	بینالود
۲	۷۱۳۳۰۹	۳۹۸۱۶۷۳	۴۰	بینالود
۳	۶۹۵۴۷۲	۳۹۸۲۲۷۲	۴۰	مزرعه نوبهار دیزباد
۴	۶۹۳۱۲۴	۳۹۸۲۳۰۷	۴۰	مزرعه نوبهار دیزباد
۵	۶۹۴۹۸۳	۳۹۸۲۷۴۴	۴۰	مزرعه نوبهار دیزباد

سید حسن افغانی
معاون بهره برداری و توسعه آب

درخواست مشخصات فنی

مدیر محترم امور بازرگانی

با سلام، دستور فرمائید اقلام مشروحه ذیل با مشخصات تعیین شده زیر خریداری گردد.

ردیف	نام کالا	مشخصات فنی	مدت زمان مورد نیاز جهت تحویل کالا	ملاحظات
۱	لوله فولادی ۱۴ اینچ جدار چاه	- قطر داخلی ۳۵۰ میلیمتر یا ۱۴ اینچ. - ضخامت حداقل ۶ میلیمتر. - شاخه های ۱۲ متری دوسرکونیک استاندارد. - پوشش داخلی و خارجی ندارد - درز جوش مستقیم - مطابق با استاندارد ISIRI ۶۷۷۱	۱ ماه	---

در صورت برگزاری مناقصه عمومی:

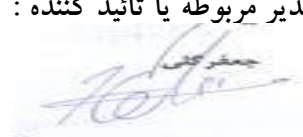
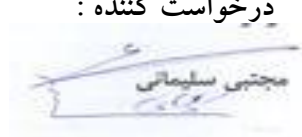
(۱) یک مرحله ای بدون ارزیابی ☒

(۲) یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (مدارک ارزیابی پیوست) ☐

(۳) دو مرحله ای (مدارک ارزیابی پیوست) ☐

تعیین سطح بازرسی:

.....۲.....

مدیر مربوطه یا تأیید کننده :	درخواست کننده :
	

درخواست مشخصات فنی

مدیر محترم امور بازرگانی

با سلام و احترام

خواهشمند است دستور فرمائید اقلام مشروحه ذیل با مشخصات تعیین شده زیر خریداری گردد.

ردیف	نام کالا	مشخصات فنی	مدت زمان مورد نیاز جهت تحویل کالا	ملاحظات
۱	قطعه تبدیلی UPVC به فولادی درپوش انتهایی الواتور لوله گذاری	۱- طول کل قطعه تبدیلی از ابتدا تا انتها ۸۵ سانتیمتر می باشد ۲- قسمت upvc ۶۱ سانتی متر می باشد ۳- قسمت فلزی ۴۰ سانتی متر می باشد ۴- طول قسمت مشترک (هم پوشانی داده شده) ۱۹ سانتی متر می باشد ۵- طول رزوه قسمت upvc در بخش اتصال به لوله های upvc ۱۲ سانتی متر می باشد ۶- ضخامت لوله upvc ۲۲ میلیمتر است ۷- ضخامت لوله فولادی حداقل ۸ میلیمتر (ترجیحا ۱۰ میلیمتر باشد) ۸- دو قسمت upvc و فولادی می بایست توسط حرارت (به طور یکنواخت و دقیق) به داخل یکدیگر رانده و اتصال داده شود و علاوه بر آن تعداد ۸ عدد پین آلن با مشخصات فنی به قطر ۲۰ میلیمتر و طول ۳۰ الی ۳۲ میلیمتر به گونه ای که تمامی دو بخش upvc و فولادی را در بر بگیرد اتصال داده شود ۹- برای ردیفهای ۱ تا ۵ حداکثر ۱ الی ۲ سانتی متر تolerانس (Tolerance) لحاظ می گردد ۱۰- محل اتصال قسمت upvc به فولادی می بایست توسط واشر و چسب مخصوص آب بند شود ۱۱- درپوش انتهایی upvc به طول ۲۵ الی ۳۰ سانتی متر و قطر ۱۴ اینچ که قسمت داخلی آن دارای رزوه و کف آن کاملاً پوشیده باشد ۱۲- الواتور لوله گذاری از جنس فولادی به ضخامت ۱۲ میلیمتر دارای لولا جهت لوله گذاری و مهار آخرین لوله upvc در سطح زمین	یک هفته	---

در صورت برگزاری مناقصه عمومی:

(۱) یک مرحله ای بدون ارزیابی ☒

(۲) یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (مدارک ارزیابی پیوست)

(۳) دو مرحله ای (مدارک ارزیابی پیوست) ☐

درخواست کننده :	مدیر مربوطه یا تأیید کننده :
	

توضیحات :

۱- مشخصات فنی : شامل ابعاد، وزن، نوع جنس و استانداردها مورد نیاز.

۲- ملاحظات : ذکر خدمات پس از فروش شامل تعمیر، نگهداری، گارانتی و آموزش در صورت نیاز.

۳- از به کار بردن نام تجاری کالا خودداری گردد.