


به نام بی همتا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

واحد استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر

شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش ccu بیمارستان گلдіس
شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات

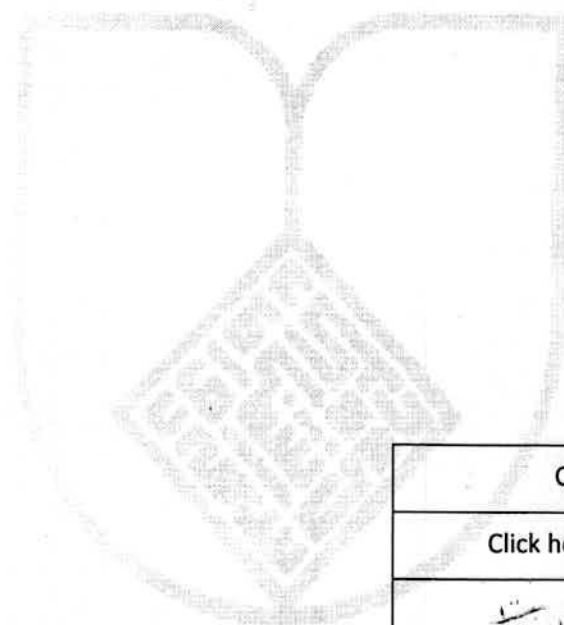


شماره ستاد: Click here to enter text.

شماره یکتا مناقصه: Click here to enter text.

شماره دبیرخانه: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

تاریخ دبیرخانه: ۱۴۰۵/۰۵/۰۱

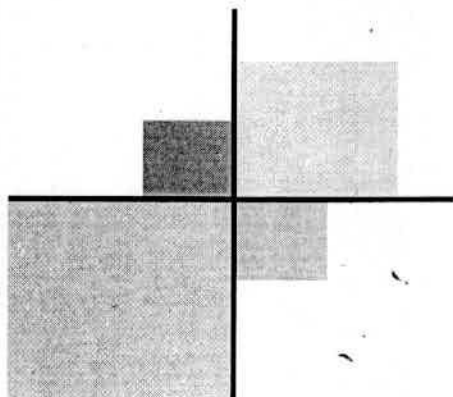

شماره: ۵۱۲۱۱۲/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلدیس شاهین شهر	
صفحه: ۱ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات از طریق یکی از متقاضیان حقوقی ذیل صلاح به صورت استعلام به استناد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها با شرایط ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس <https://www.setadiran.ir> اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز شرکت در استعلام:

✓ به استناد بند الف ماده یک دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاه های علوم پزشکی و در راستای تحکیم تعهدات، سپرده شرکت در استعلام فوق به مبلغ ۱۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا فیش واریزی (صاحب حساب) به الکترونیک 2178318012009 نزد بانک ملی شعبه مرکزی (شماره شب حساب ۱۲۰20170000002178318012009) به عنوان حساب بیمارستان جهت سپرده ها می باشد. (توضیح اینکه هر گونه چک اعم از حامل، بین بانکی و... یا هر گونه تأیید مطالبات مالی از دانشگاه قابل قبول نمی باشد) و باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس <https://www.setadiran.ir> بارگذاری و اصل تضمین (ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده) را پس از بارگذاری بر روی سامانه فوق، با قراردادن در پاکت مهرور شده به آدرس شاهین شهر شهرک گلدیس بلوار پرستار بلوار رضوی بیمارستان گلدیس، دبیرخانه مرکز، کد پستی ۸۳۱۵۶۴۱۱۵۱، از طریق پست پیشتاز یا به صورت حضوری تا قبل از بازگشایی اسناد تحویل نمایند.

شناسه ملی مرکز: ۱۴۰۰۱۸۸۵۳۳ و کد اقتصادی مرکز: ۴۱۱۳۸۱۵۱۵۲۳۹ می باشد.

* تذکر: چنانچه سپرده شرکت در استعلام به صورت فیش واریزی از طریق بانک عامل باشد با اعلام شماره حساب (الکترونیک) پس از اعلام نفر اول و دوم، متقاضیان می توانند وجوه سپرده واریزی را از بانک صادر کننده پس از طی مراحل اداری دریافت نمایند و در صورتی که فیش واریزی از سایر بانک ها صادر شده باشد هزینه استرداد و حواله مبلغ مذکور به عهده شرکت کننده خواهد بود.

❖ لازم به ذکر است در صورت عدم بارگذاری و ارائه ضمانت نامه یا فیش واریزی فوق سایر مستندات و قیمت پیشنهادی متقاضی قابل پذیرش نمی باشد

❖ بارگذاری مدارک ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی لازم می باشد

الف) اصل شرایط عمومی و اختصاصی استعلام با اصل مهر و امضای متقاضی و استعلام گزار به تعداد ۱۱ صفحه تهیه شده و یک صفحه مشخصات فنی از طرف استعلام گزار که به اصل مهر و امضای متقاضی و امضاء الکترونیکی وی رسیده باشد.

ب) تصویر اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت

پ) تصویر پروانه از مراجع ذیصلاح مرتبط یا نمایندگی معتبر فروش در غیر این صورت سایر مدارک بررسی نخواهد شد.

ت) ارائه مستندات مبنی بر ساخت یا فروش و نصب هواساز توسط متقاضی در کشور و مستندات و کاتالوگ های دستگاه پیشنهادی شامل: مشخصات کامل تخصصی، فنی و کلیه متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت های دستگاه

ج) اعلام هواساز ساخته و راه اندازی و در حال بهره برداری در مراکز درمانی کشور (با ذکر تاریخ) که توسط متقاضی انجام گردیده است

چ) اعلام زمان تحویل دستگاه موضوع استعلام

ح) اعلام مدت زمان گارانتی حداقل ۱۲ ماه پس از راه اندازی

خ) معرفی نمایندگی رسمی و معتبر در سطح شهر اصفهان مستقر در حال فعالیت می باشد به همراه آرایه نشانی دقیق و تلفن تماس

د) اعلام زمان خدمات پس از فروش از زمان راه اندازی که توسط شرکت سازنده و یا شرکت نمایندگی یا تولید کننده ارائه خواهد شد

ذ) اعلام آدرس قانونی با شماره تلفن و فاکس که به اصل امضا و مهر متقاضی رسیده باشد.

ر) ارائه پیشنهاد فنی دقیق و کامل شرکت جهت بررسی و ارزیابی در کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه

ز) گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد. (نمونه پیوست)

ارگذاری فرم کلیه صفحات شرایط استعلام به همراه فرم مربوط به تعهد و اعلام قیمت پیشنهادی (صفحه ۱۱ اسناد) با اصل مهر و امضای

مجاز و تعهد آور متقاضی (استعلام گر) به همراه پیش فاکتور دستگاه پیشنهادی شامل مشخصات کامل تخصصی، فنی و کلیه متعلقات

دستگاه با درج قیمت فروش موضوع استعلام و انجام کلیه تعهدات موضوع استعلام بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و

امضاء مجاز و تعهد آور متقاضی

* کلیه اسناد و مدارک درخواستی باید در سامانه بارگذاری گردد در غیر این صورت به پیشنهادات ترتیب اثر نمی گردد.

تأیید مدیر فنی دانشگاه مهندس حمیدرضا سوری	مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید مهر و امضای مجاز استعلام گر (متقاضی)	مهر و امضای مسئول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان بیمارستان شاهین شهر
--	--	---

شماره: ۵/۲۳، ۱۱۳/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۲ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

۱- شرایط عمومی:

- مقاضیان به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشند. (فرم تعهد نامه پیوست می باشد).
- مقاضیان باید پیشنهادهای خود را در درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس <https://www.setadiran.ir> بارگذاری نمایند.
- در صورت ناقص بودن مدارک ارسالی خواسته شده جهت بارگذاری پیشنهاد قیمت قابل قبول نمی باشد و مدارک ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- تمام اوراق شرایط استعلام باید ممهور به مهر و امضای مجاز و تعهد آور استعلام گر و مسؤول واحد استعلام گزار و مدیریت امور فنی دانشگاه باشد.
- استعلام گزار در رد یا قبول پیشنهادات شرکت کنندگان در استعلام، در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار است.
- تبصره: استعلام گزار به پیشنهادات شرکت کنندگانی که در سالهای گذشته قرارداد آنها در واحدهای تابعه دانشگاه یا سایر سازمانهای دولتی فسخ گردیده، ترتیب اثر نخواهد داد.
- رقم پیشنهاد قیمت برای کل کار به عدد و حروف نوشته شود و برای تعیین برنده استعلام، اعدادی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف نداشته باشد مردود است.
- مهلت اخذ اسناد استعلام توسط استعلام گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس <https://www.setadiran.ir> مطابق
- زمانبندی ثبت شده در سامانه مذکور می باشد.
- آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اسناد استعلام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس <https://www.setadiran.ir> مطابق زمانبندی ثبت شده در سامانه مذکور می باشد.
- پیشنهادهای رسیده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق زمانبندی ثبت شده در سامانه مذکور در مدیریت امور فنی دانشگاه بازگشایی خواهد شد.
- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند بر اساس ضوابط قانونی مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.
- مقاضیان باید مشخصات کامل سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره شرکت خود را در پرسشنامه اطلاعات متقاضی ذکر و تأیید نمایند.
- مقاضیان باید نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار در محل یا از نقاط دیگر طبق شرایط اختصاصی و فنی اطمینان حاصل نمایند.
- مقاضیان باید محل اجرای کار را بررسی کرده و همچنین از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، مطلع و پیشنهاد قیمت را با در نظر گرفتن مدت اجرای کار، ارائه نمایند.
- مقاضیان باید از قوانین و مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، عوارض، بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد ضمانتنامه، مقررات اخذ تضمین و تأییدیه پیش پرداخت، تعدیل قیمت و دیگر قوانین و مقررات، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسؤولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده به عهده برنده استعلام است.
- مقاضیان باید در ارائه قیمت پیشنهادی، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد شرایط استعلام را در نظر گرفته و پس از انعقاد قرارداد، حق درخواست هیچ گونه اضافه پرداختی از جانب استعلام گزار را نخواهند داشت.
- ارائه ۱۰٪ (ده درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی نقدی به عنوان سپرده انجام تعهدات حداقل به مدت ۱۲ ماه و قابل تمدید برابر آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی مورد قبول الزامی می باشد، که پس از تحویل قطعی و اتمام دوره گارانتی دستگاه مسترد خواهد شد.
- طبق بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۳۹۶۰۲ مورخ ۸۳/۸/۲ معاین اول رئیس جمهور و مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت/۱۴۸۹۸ هـ مورخ ۷۵/۴/۴ هیأت وزیران و آئین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم به شماره ۱۰۵۶۰۰/ت/۴۰۴۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۳ مصوب هیئت محترم وزیران، (فرم پیوست) تعهد بیمه نمودن پروژه ها در قرارداد به عهده برنده استعلام و لازم الاجرا می باشد و متقاضی شرکت در استعلام ملزم به تکمیل و رعایت آن است.
- شرکت های وابسته و تعاونی کارکنان، صندوق های بازنشستگی و نظایر آنها بادرگاه های ذیربط خود نمی توانند قرارداد منعقد نمایند.
- در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط کار به علت سهل انگاری سرپرست و کارگران شرکت، برنده استعلام موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوطه خواهد بود، بنابراین آموزش لازم در خصوص شرح وظایف محوله به پرسنل باید در برنامه کار شرکت قرار گیرد.
- برنده استعلام موظف است طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران کلیه مسؤولیت های مدنی در قبال کارکنان خود یا استعلام کننده و اشخاص ثالث و غیره اعم از جانی، مالی، پزشکی، حیثیتی و شهرتی ... ناشی از عملکرد، طبق قراردادی که منعقد خواهد شد و یا خارج از مفاد قرارداد را به صورت کامل عهده

تأیید مدیر فنی دانشگاه

مهندس حمیدرضا سورانی



مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید

مهر و امضای مجاز استعلام گر (متقاضی)

مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان



شماره: ۱۳۸۶/۱۱۳/۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۳ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهروانجام کلیه تعهدات	

- دار و نسبت به صدوربیمه نامه مذکور در ابتدا شروع پروژه اقدام نماید. در ضمن رعایت نکات ایمنی در محیط کار و تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی مورد نیاز توسط برنده استعلام الزامی است.
- (۲۱) استعلام گزار بر حسب ضرورت و تشخیص، پس از بررسی و تأیید مدیریت فنی دانشگاه می تواند تا سقف ۲۵٪ نسبت به افزایش حجم موضوع قرارداد اقدام نماید.
- تبصره: کاهش حجم قرارداد پس از درخواست استعلام گزار و بررسی و تأیید مدیریت فنی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
- (۲۲) ارایه اصل تأیید صلاحیت از مراجع ذیصلاح مرتبط و گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار در زمان عقد قرارداد الزامی است.
- (۲۳) هرگاه انجام تعهدات موضوع این قرارداد به لحاظ فوت، برنده استعلام و یا سایر موانع قانونی بلامتکلیف بماند استعلام گزار می تواند به تشخیص خود بلافاصله مورد قرارداد را در اختیار گرفته و امور مربوط به موضوع قرارداد را سریعاً با استفاده از عوامل برنده استعلام یا رأساً انجام و حساب وی را مشخص و با قائم مقام قانونی برنده استعلام تسویه حساب نماید.
- (۲۴) کلیه کسور قانونی متعلق به قرارداد شامل بیمه، مالیات، عوارض و سایر موارد مربوطه به عهده برنده استعلام می باشد.
- (۲۵) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد پس از ارایه گواهی ثبت نام و کد رهگیری از سازمان اقتصاد و دارایی توسط برنده استعلام بر عهده استعلام گزار خواهد بود.
- (۲۶) عقد قرارداد با برنده استعلام در قالب قرارداد خرید و انجام تعهدات قرارداد، با رعایت مفاد شرایط استعلام و قوانین مربوطه منعقد خواهد شد.
- (۲۷) برنده استعلام با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه و بر اساس مناسب ترین قیمت پیشنهادی تعیین و اعلام می گردد.
- (۲۸) بدیهی است طبق شرایط برنده استعلام موظف به تهیه بیمه پروژه به نفع استعلام گزار می باشد
- (۲۹) رعایت کلیه اصول ایمنی و بکاربردن وسایل و لوازم ایمنی توسط عوامل برنده استعلام ضروری و بعهده برنده استعلام می باشد و در این رابطه کلیه خسارات احتمالی به عوامل برنده استعلام و اشخاص ثالث بعهده برنده استعلام بوده و استعلام گزار هیچگونه مسئولیتی در این مورد نداشته و برنده استعلام ملزم به جبران خسارات وارده به هزینه خود خواهد بود.
- (۳۰) متقاضیان باید محل راه اندازی موضوع استعلام را بررسی کرده شرایط لازم احتمالی به منظور راه اندازی و آموزش به کاربران و بهره برداری درست از دستگاه ها از قبیل تأسیسات، لوازم جانبی، فضا و محل راه اندازی و هزینه های احتمالی آن را اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اعلام موارد مورد نیاز، پرداخت هزینه های آماده سازی شرایط لازم مذکور به عهده برنده استعلام خواهد بود.
- (۳۱) شرکت متقاضی تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعه کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید
- (۳۲) در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط کار (بارگیری، حمل، تحویل و راه اندازی در محل بیمارستان سید الشهدا(ع)) که به علت سهل انگاری نماینده یا نمایندگان برنده استعلام باشد، وی (شرکت برنده) موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوط به خسارت های وارده خواهد بود، لذا آموزش لازم در خصوص شرح وظایف محوله به نماینده یا پرسنل تحت پوشش باید در برنامه کار شرکت قرار گیرد.
- (۳۳) برنده استعلام موظف و متعهد به بیمه نمودن دستگاه موضوع استعلام جهت، بارگیری، حمل، تخلیه و راه اندازی طبق قرارداد منعقد می باشد.
- (۳۴) در صورتی که شرکت کننده در استعلام گواهی حسن انجام کار و تحویل قطعی از واحد های تابعه دانشگاه ارایه نماید باید به تأیید مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی برسد.
- (۳۵) برنده استعلام موظف است پس از مطلع شدن از نتیجه کمیسیون مناقصات اصل اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت را جهت شناسایی صاحبان امضای مجاز و تعهد آور اسناد مالی شرکت به واحد استعلام گزار تحویل نماید.
- (۳۶) واحد استعلام گزار موظف است نسبت به احراز هویت صاحبان امضای مجاز و تعهد آور اسناد مالی شرکت اقدام نماید
- (۳۷) به استناد ماده ۱۳ مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ کلیه اسناد می بایست با امضاء الکترونیکی باشد.
- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.**
- شماره تلفن امور قراردادهای واحد در خصوص توزیع اسناد استعلام: ۰۹۱۳۸۶۹۸۹۰۹ آقای آخوندی
- شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه در خصوص مسائل فنی و نظارت پروژه: آقای مهندس میردامادی ۰۹۱۳۱۱۰۵۰۶۶
- شماره تلفن کارشناس مربوطه در خصوص بازدید از محل پروژه: آقای مهندس تقی پور ۰۹۱۳۳۸۸۷۷۶۱ و آقای بزرگی ۰۹۱۳۱۶۴۰۷۲۷

تأیید مدیر فنی دانشگاه مهندس حمیدرضا سورانی	مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید مهر و امضای مجاز استعلام گر (متقاضی)	مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان
--	--	--



شماره: ۵۱۲/۱۱۳/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۴ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

۲- شرایط اختصاصی:

- مقتضای موظف است قبل از ارائه مشخصات از محل بازدید نماید و تمهیدات لازم جهت راه اندازی را در نظر بگیرد و استعلام گزار در این خصوص مسئولیتی ندارد.
- مدت زمان تحویل نصب و راه اندازی دستگاه موضوع استعلام از زمان ابلاغ قرارداد حداکثر ۳۰ (سی) روز کاری خواهد بود.
- قیمت ریالی پیشنهادی تجهیزات در استعلام با احتساب کلیه هزینه ها شامل حذف تجهیزات قدیمی (در صورتی که تجهیزات قدیمی موجود باشد)، بازگیری، حمل و نقل تجهیزات تا محل راه اندازی، آموزش و راه اندازی و خدمات اعلامی جهت حفظ و نگهداشت تجهیزات خواهد بود.
- مسئولیت تامین تجهیزات جانبی و تأسیسات مورد نیاز به منظور راه اندازی دستگاه هواساز به عهده شرکت برنده می باشد.
- برنده استعلام موظف است به محض دریافت ابلاغ قرارداد حداکثر تا ۳ (سه) روز نسبت به ارائه برنامه زمانبندی و معرفی نماینده شرکت اقدام نماید.
- برنده استعلام موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی استعلام گزار مبنی بر آمادگی تحویل، نسبت به حذف تجهیزات قدیمی و راه اندازی و آموزش کاربران تجهیزات موضوع قرارداد اقدام نماید.
- چنانچه برنده استعلام در اجرای تعهدات خود ۷ روز تأخیر غیر مجاز داشته باشد، برابر سه در هزار از مبلغ کل قرارداد به ازای هر روز تأخیر به عنوان جریمه محاسبه و به نفع استعلام گزار کسر خواهد شد.
- برنده استعلام متعهد می گردد. هنگام انعقاد قرارداد چک لیستهای شرایط محیطی و فیزیکی برای نگهداری و استفاده از دستگاه های توصیه شده توسط سازنده، راهنمای استفاده و سایر مستندات به زبان فارسی را به استعلام گزار تحویل نماید.
- تبصره) زمان سرویس ها باید طبق جدول زمانبندی شده به همراه چک لیست ها از سوی برنده استعلام در اختیار استعلام گزار قرار گیرد.
- کلیه خدمات و قطعات مورد نیاز دستگاه در دوره گارانتی رایگان بوده و برنده استعلام حق مطالبه مبالغی بعنوان هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و یا موارد مشابه را ندارد.
- برنده استعلام متعهد است هنگام عقد قرارداد جهت بهره برداری صحیح از دستگاه و اشراف کامل به مسائل فنی، نام، نشانی، شماره تماس ثابت و همراه، و شماره نمابر نماینده مجاز رسمی خود را کتباً به خریدار اعلام نماید.
- برنده استعلام متعهد می گردد در طول مدت دوره خدمات پس از فروش، حداکثر ۲ ساعت پس از اعلام کتبی استعلام گزار مبنی بر خرابی دستگاه نسبت به اعزام کارشناس جهت رفع عیب دستگاه اقدام نماید.
- تبصره: چنانچه در دوره گارانتی به علت خرابی، در مجموع خواب دستگاه ها در هر یکسال بیش از ۲ روز متوالی یا ۳ روز غیر متوالی به طول انجامد، به ازاء هر روز، سه در هزار مبلغ کل قرارداد از تضمین حسن یا تعهد انجام کار به نفع خریدار کسر خواهد شد.
- برنده استعلام متعهد می گردد پس از تولید موضوع استعلام، مراتب را به استعلام گزار اعلام نماید تا پس از هماهنگی لازم نسبت به اعزام کارشناسان مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه به محل کارخانه و تحویل دستگاه جهت حمل به انبار خریدار اقدامات لازم صورت پذیرد.
- اعتبار پروژه فوق بصورت نقد غیر عمرانی مورد تأیید می باشد.
- در پروژه فوق دستگاه نظارت مدیریت امور فنی دانشگاه می باشد.
- برنده استعلام متعهد می گردد در محل کارخانه شرایط مناسب تست دستگاه را فراهم نموده تا ضمن راه اندازی دستگاه و محیا نمودن شرایط کاری، کلیه آزمایش های مورد نیاز اعم از میزان دبی هوا، فشار استاتیکی و ... را انجام و پس از تأیید کارشناس و نماینده استعلام گزار، نسبت به حمل دستگاه اقدام نماید.
- برنده استعلام متعهد است خدمات پس از فروش مربوط به سرویس و تأمین قطعات یدکی دستگاه موضوع این قرارداد را به مدت ده سال از تاریخ راه اندازی دستگاه به خریدار ارائه نماید.

۱۷) مبلغ قرارداد به برنده به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

مرحله اول: در صورت درخواست فروشنده (برنده استعلام) حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت بعد از عقد قرارداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی برنده پرداخت خواهد گردید. (این ضمانتنامه مستقل از ضمانت نامه تعهد انجام کار می باشد).

مرحله دوم: صد درصد (۱۰۰٪) از کل مبلغ قرارداد پس از تحویل و نصب کل تجهیزات و لوازم موضوع استعلام طبق مشخصات مندرج در شرایط استعلام در محل مورد نظر استعلام گزار و صدور فاکتور رسمی از طرف فروشنده و رسید انبار توسط مسئول انبار، بازدید و تأیید مدیریت امور فنی دانشگاه پس از کسر ده درصد (۱۰٪) از کل مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام کار قرارداد قابل پرداخت است. بدیهی است (۱۰٪) از کل مبلغ قرارداد که به عنوان حسن انجام کار کسر گردیده، پس از راه اندازی

تأیید مدیر فنی دانشگاه مهندس «میدرنا سورانی»	مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید مهر و امضای مجاز استعلام گر (مقتضای)	مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان
---	--	--



شماره: ۵۱۳/۱۱۳/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۵ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایزنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

و آموزش به کاربران موضوع استعلام و صدور تأییدیه عملکرد توسط استعلام گزار و مدیریت امور فنی دانشگاه در یک فصل کاری (تحويل موقت)، از طریق امور مالی به حساب شرکت مسترد میگردد.

تبصره: مبلغ پیش پرداخت در مراحل دوم مستهلک خواهد شد.

۱۸) کلیه هزینه ها و تمهیدات لازم جهت بارگیری و تخلیه و انتقال دستگاه ها با رعایت اصول ایمنی به محل راه اندازی بخش سی سی یو بیمارستان گلдіس شاهین شهر با تجهیزات و جرثقیل مربوطه جهت راه اندازی بر عهده برنده استعلام می باشد.

۱۹) تهیه، حمل و راه اندازی و آموزش دستگاه هواساز و فیترهای لازم و نصب دمپر آتش در مسیر کانال نصب می گردیده عهده برنده استعلام است.

۲۰) کانال و لوله های تامین سرمایش و گرمایش در محل بام می باشد و تهیه وصل آنها و لوله کشی و کانال کشی با عایق کاری کانال با عایق الاستومری به ضخامت ۱۳ میلی متر و اجرای ورق گالوانیزه به ضخامت ۰/۵ میلی متر و عایق کاری لوله ها با عایق الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی متر با روکش آلومینیومی به ضخامت ۲۳۰ میکرون و تهیه و نصب ادوات کنترلی به عهده برنده استعلام می باشد. (از قبیل تهیه و اجرای کلیه شیر آلات قطع و وصل و شیر آلات سه راهه موتوری)

۲۱) هواساز از نوع هایزنیک است.

۲۲) گارانتی دستگاه پس از یک دوره کارکرد دستگاه در کلیه فصول پس از راه اندازی حداقل ۱۲ ماه خواهد بود.

۲۳) کلیه متعلقات و ادوات کنترلی مربوط به راه اندازی دستگاه به عهده برنده استعلام است.

۲۴) شاسی کشی دستگاه توسط استعلام گزار صورت می پذیرد لکن برنده استعلام موظف است در این خصوص هماهنگی لازم را با استعلام گزار انجام دهد و نقشه شاسی دستگاه را به استعلام گذار ارائه نماید و استعلام گزار مسئولیتی نخواهد داشت.

۲۵) تعبیه کویل پیش گرمایش و آنتی فریز در هواساز الزامی است (باتوجه به مشخصات کویل گرمایشی مشخص شده در نقشه جهت راندمان مناسب در شرایط آب و هوایی شاهین شهر اصفهان کویل پیش گرمایش طراحی گردد).

۲۶) برنده استعلام متعهد است هنگام عقد قرارداد جهت بهره برداری صحیح از دستگاه در دوره گارانتی و تامین قطعات مورد نیاز دستگاه ها و تجهیزات جهت بهره برداری نماینده مجاز رسمی خود را که اشراف کامل به مسائل فنی دارد با ذکر نام، نشانی، شماره تماس ثابت و همراه، و شماره نمایر کتباً به خریدار اعلام نماید.

۲۷) زمان رفع عیب تجهیزات و دستگاهها از تاریخ اعلام کتبی یا تلفنی از طرف استعلام گزار به برنده استعلام در دوره تضمین حداکثر ۱۲ ساعت است

۲۸) تهیه و حمل و نصب گیج فشار و دستگاه آلارم در دو طرف کلیه فیلتر ها (دستگاهها و کانالها) جهت بررسی وضعیت فیلترها شامل DPS و DPT به عهده برنده استعلام است

۲۹) هوا ساز با فرمان از اعلام حریق می باید خاموش گردد لذا تهیه و انجام کارهای و تمهیدات لازم به عهده برنده استعلام می باشد.

۳۰) جهت موارد فوق بایستی اجرای کانال کشی توسط برنده استعلام بررسی و تمهیدات لازم صورت پذیرد و اجرای آن به عهده برنده استعلام است.

۳۱) تهیه حمل و اجراءات و متعلقات جهت (اینترلاک) هماهنگی روشن و خاموش شدن اگزاست فن ها به هواساز های مربوطه به عهده برنده استعلام است.

۳۲) تهیه حمل و اجراء کلیه شیر سه راهها، ترموستاتها، صافی، لوزه گیر و دیگر قطعات مورد نیاز جهت بهره برداری از سیستم به عهده برنده استعلام است.

۳۳) کلیه تجهیزات تابو برق از نوع اشنایدر اصل باشد.

۳۴) دستگاه هواساز باید بتواند براساس تغییر بار به خصوص در فصلهای معتدل بهار و پاییز و در حد نیاز کار کند و نه در حداکثر بار

۳۵) هواساز مجهز به اینورتر باشد.

۳۶) نصب و راه اندازی موضوع استعلام و آموزش به کاربران بر عهده برنده استعلام بوده و رایگان می باشد.

۳۷) در صورت نیاز به تشخیص دستگاه نظارت از کارشناس رسمی دادگستری استفاده خواهد شد و هزینه های مربوطه به عهده برنده استعلام می باشد.

۳۸) محل نصب هواساز بام بخش سی سی یو است لذا برنده استعلام بایستی طراحی و تمهیدات لازم را جهت نصب دستگاه در داخل فضای مورد نظر در نظر بگیرد (بازدید قبل از شرکت در استعلام الزامی است و در غیر این صورت کلیه مشکلات به عهده برنده استعلام است)

۳۹) ضخامت کانال اتصالی یک میلیمتر می باشد.

تأیید مدیر فنی دانشگاه

مهندس حمیدرضا سورانی



مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید

مهر و امضای مجاز استعلام گر (مقتضی)

مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان



شماره: ۹۷۳، ۱۱۳، ۱۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -- بیمارستان گلدیس شاهین شهر	
صفحه: ۶ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

۳- شرایط فنی موضوع استعلام :

- طبق تصویر نقشه های اجرایی و مشخصات فنی دستگاه ها که در یک صفحه ضمیمه اسناد استعلام می باشد.
- هواساز از نوع هایژنیک می باشد.
- بدنه هواساز به صورت دوجداره کاملاً هوا بند با سطوح داخلی کاملاً صاف با عایق پلی پورن ۲ اینچ استفاده از پروفیل با قوس در جدار داخل (Curve) برای جلوگیری از آلودگی هوا، فن هوادهی NICOTRA ایتالیا اصلی باشد (از نوع پلاگ فن) الکتروموتور ساخت کمپانی زمین آلمان اصلی
- کلیه تجهیزات و ادوات کنترلی مارک های معتبر اروپایی غربی (دانفوس و ...)
- جدار داخل تشت درین و قاب فیلترها از جنس ورق 304 stainless steel اجرا گردد.
- سیستم کنترلی Danfoss, CAREL, PLC
- هواساز دارای سه بستر فیلتر آلومینیومی و یک Bag 65% و یک بستر فیلتر هپا می باشد .
- بدنه داخل هوا ساز از جنس ورق 304 stainless steel بگیر می باشد .
- دبی طراحی واقعی cfm 5800
- باز گرمایی BTU/h : ۴۶۹۸۰۰
- بار سرمای BTU/h : ۲۴۴۴۰۰
- میزان هوای تازه CFM : ۵۸۰۰
- میزان برگشت هوا CFM : -----
- افت فشار استاتیکی کانال: ۰.۳۴ IN.WG
- فن از نوع نیکوترا و موتور زمینس اصلی باشد .
- هوا ساز از نوع full fresh air تمام هوا می باشد .
- این دستگاه علاوه بر وظیفه تامین بار هوای تازه ، بار سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین می نماید.
- نقشه محل قرار گیری هوا ساز به منظور در نظر گرفتن ابعاد طراحی و فضای تعمیر و نگهداری و نصب دستگاه ضمیمه می باشد .
- هواساز دارای اینورتر و آنتی فریز می باشد .
- هوا ساز باید حداقل میزان صدا را داشته باشد (نصب وسایل کاهنده صدا الزامی است)
- خروجی هواساز جلوزن می باشد .
- اجرای شیر آلات و کلیه متعلقات مورد نیاز (شیرهای سه راه و قطع و وصل و ...) بر عهده پیمانکار میباشد .
- دارای کویل پیش گرمایش ، گرمایش و سرمایش می باشد.

تأیید مدیر فنی دانشگاه

مهندس حمیدرضا سورانی



مطابقت فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید


مهر و اعضای مجاز استعلام گر (متقاضی)

مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان



مشخصات فنی :

DESIGNATION		AHU-1 <i>air handling unit</i>
FAN	ALTRAGE ABOVE SEA LEVEL (FOOT)	8000
	RAVE LEADTIME	00
	SELECTED UNIT-SERIAL OR ID.	WALL 200E
	LOCATION	4th FLOOR
	AREA SERVED	10,000 sq ft
	WINDMILL PRESSURE	0.005
	AIR FLOW	10700
	LOC. STATIC PRESSURE (IN-H2O)	0.20
	TOT. STATIC PRESSURE (IN-H2O)	0.50
	AIR FLOW	10000
COOLING COIL	WALL FACE VELOCITY (FPM)	500
	WALL AIR TEMP. (°FAH)	105 / 85.0
	WALL AIR TEMP. (°C/°FAH)	41.1 / 106
	WATER FLOW	100.0
	WATER GPM	15.0
	WATER TEMP. (°F)	42 / 35
	WATER FLOW	100.0
	WALL COIL F.P.D.	10-100
	WATER/COIL RATIO	4.7 / 10 / 100
	AIR FLOW	10000
FRESH AIR COIL	WALL FACE VELOCITY (FPM)	500
	WALL AIR TEMP. (°FAH)	144 / 64
	WALL AIR TEMP. (°C/°FAH)	62 / 178
	WATER FLOW	100.0
	WALL COIL F.P.D.	10-100
	WATER/COIL RATIO	1 / 8 / 100
	AIR FLOW	10000
	WALL FACE VELOCITY (FPM)	500
	WALL AIR TEMP. (°FAH)	94 / 80
	WATER FLOW	100.0
HEATING COIL	WALL AIR TEMP. (°FAH)	100 / 100
	WATER FLOW	100.0
	WALL COIL F.P.D.	10-100
	WATER/COIL RATIO	1 / 8 / 100
	AIR FLOW	10000
	WALL FACE VELOCITY (FPM)	500
	WALL AIR TEMP. (°FAH)	100 / 100
	WATER FLOW	100.0
	WALL COIL F.P.D.	10-100
	WATER/COIL RATIO	1 / 8 / 100
HUMIDIFIER	TYPE	-
	WALLING PRESSURE (PSI)	-
	WATER FLOW (GPM)	-
AIR WASHER	WALL OF FACE VELOCITY (FPM)	-
	WALL AIR TEMP. (°FAH)	-
	WALL AIR TEMP. (°C/°FAH)	-
	WATER FLOW (GPM)	-
	WATER FLOW (GPM)	-
	WATER FLOW (GPM)	-
FILTER	TYPE & EFFICIENCY	WALLING - 1 TYPE
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	TYPE & EFFICIENCY	WALLING - 1 TYPE
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
MOTOR	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
DIMENSION	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
WALLING PRESSURE	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5
	WALLING PRESSURE (PSI)	0.5

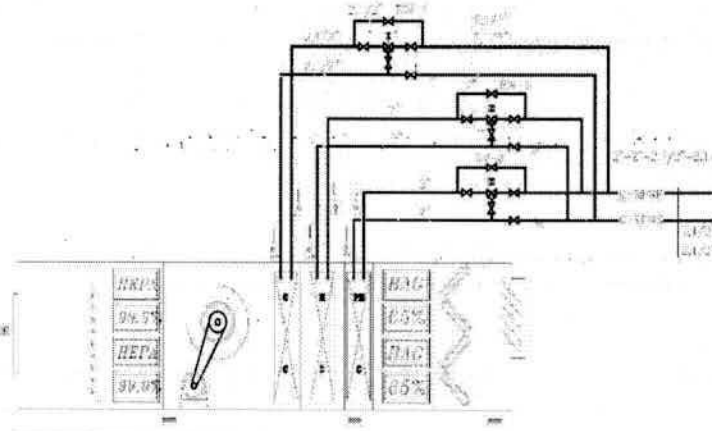

APP. 1. DIVING DIAGRAM

طریقہ سرمایشی و لکھی ہوا ساز شماره یک B4440094a/az می باشد

[illegible]

کتابخانه ملی و موزه تاریخ و تمدن ایران

فرکانس سازه یکبار است از محل بازده نبرده و کلبه اینها را از آن شده را بر سر بلند.

جواب از نوم دو چنانده می باشد علی از نوم پلی اورده نرمانی که خواست بود.

هو اعجاز الی نوع علم ربوبیت و بالذات

فرکت سازنده حرفت است در محسوس برق محسوس کل دستگاره حسی که لازم را با کارفرما ایجاد و سایر کلیل و میزان برق محسوس را ارائه نماید.

فهرست الکترودها با توجه به VOC ، VOTC ، PAC و PAC سازنده محاسبه و کنترل شود.

تأسیس مدبر فنی دانشگاه

مطالب فوقه به ، ثبت و تأیید انحنای ، سید

مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان

شماره: ۵۱۳، ۱۱۳، ۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلدیس شاهین شهر	
صفحه: ۸ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلدیس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

اطلاعات متقاضی

۱- مشخصات متقاضی:

نام کامل شرکت: نام اختصاری / تجاری: تاریخ تاسیس: تابعیت:
 شناسه ملی شرکت: شماره ثبت: تاریخ ثبت: محل ثبت:
 سرمایه ثبت شده (ریال): سرمایه پرداخت شده (ریال):
 شماره و تاریخ تعیین صلاحیت: سال صدور صلاحیت: اعتبار صدور صلاحیت تا سال:
 نوع شرکت: خصوصی 0 دولتی 0 تعاونی 0 تحت پوشش 0 نوع ثبت: سهامی خاص 0 سهامی عام 0 با مسئولیت محدود 0 سایر 0
 زمینه فعالیت اصلی شرکت:
 * شرکت دارای شماره حساب جاری نزد بانک و شماره شبا حساب می باشد.

۲- مشخصات مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سابقه کار در شرکت	کد ملی	کد پستی

۳- آدرس دفتر مرکزی:

نشانی کامل	کشور:	استان:	شهر:
	خیابان:	کوچه:	فرعی:
	پلاک:	کد پستی:	تلفن مستقیم
	دورنگار	تلفن همراه	Web site

۴- مشخصات مراکز دولتی که در ۵ سال گذشته با شرکت قرارداد منعقد نموده اند

ردیف	نام کارفرما	موضوع قرارداد	مدت قرارداد	مبلغ قرارداد	تاریخ تحویل قطعی دستگاه به کارفرما

۵- نمونه امضای مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و سایر کسانی که حق امضای مجاز و تعهد آور را دارد:

سمت / نام و نام خانوادگی	مدیر عامل /	رئیس هیئت مدیره /	 /
نمونه امضا			

* تذکر: چنانچه تشخیص داده شود برنده استعلام در تکمیل این فرم قصور یا به عمد اطلاعات ناقص ارائه نموده اند طبق مقررات به قرارداد آنان خاتمه داده می شود و حسن انجام تعهدات آنان به نفع استعلام گزاشیط خواهد شد و به مراجع ذیصلاح جهت صدور رای نهایی اعلام خواهد گردید.

مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید
 مهر و امضای مجاز استعلام گر (متقاضی)

شماره: ۵۱۱۳/۱۱۳/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آستان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۹ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهروانجام کلیه تعهدات	

تعهد نامه متقاضی شرکت در استعلام در مورد رعایت قانون منع مداخله به وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت

در معاملات دولتی و کشوری مورخه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

پیشنهاد دهنده (شرکت کننده در استعلام) با امضای زیر ورقه اقرار مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، واحد برگزار کننده استعلام حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای معامله فوق را مردود و تضمین شرکت در استعلام را ضبط نماید. همچنین پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه های دولتی، مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع برگزار کننده استعلام برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها واحد برگزار کننده استعلام حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت های ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

در ضمن پیشنهاد دهنده اعلام میدارد از متن قانون پیشگفت اطلاع کامل و از مجازات های مربوط به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید

مهر و امضای مجاز شرکت کننده در استعلام (متقاضی)

شماره: ۵۱۳/۸۱۳/۹۷۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزاره: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۱۰ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ CFM جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهر و انجام کلیه تعهدات	

فرم تعهد خرید بیمه نامه

به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۳۹۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور

متقاضی با امضای این فرم، بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه به عنوان برنده استعلام فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد، موضوع قرارداد را به طوری که در شرایط استعلام پیش بینی شده است در مقابل ریسک ها و خطرهای متصوره و مسؤولیت های مدنی ناشی از آنها که مربوط به موضوع قرارداد و یا امور مرتبط با آن نزد یکی از شرکت های بیمه معتبر به شرح پوشش های تعیین شده بیمه نماید.

ردیف	نوع بیمه نامه	بیمه نامه مورد نظر	در این پروژه مورد نیاز است
۱	بیمه مهندسی	الف- بیمه نامه تمام خطر نصب (E.A.R)	✓
		ب- بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)	
		ج- بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری (C.P.M)	
		د- بیمه نامه بویلر و مخازن تحت فشار	
		ه- بیمه نامه شکست ماشین آلات	
		و- بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی	
		ز- بیمه نامه ریسک های تکمیل شده ساختمانی	
۲	بیمه مسؤولیت مدنی	الف- بیمه نامه مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان	✓
		ب- بیمه نامه مسؤولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث	✓
		ج- بیمه نامه مسؤولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان	
		د- بیمه نامه مسؤولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری آسانسور	
		ه- بیمه نامه مسؤولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی، راهسازی و کشاورزی در قبال اشخاص	
		و- بیمه نامه مسؤولیت مدنی مهندسین و بازرسان گاز	
۳	بیمه حمل و نقل	الف- بیمه نامه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی و بایین المللی بر اساس C.M.R	
		ب- بیمه نامه حمل و نقل بین المللی بر اساس کلوزهای Total Loss A-B-C	

همچنین برنده استعلام متعهد می شود در موقع مبادله قرارداد، بیمه نامه مربوطه را با شرایط و کلوزهای ارائه شده توسط استعلام گزار خریداری و ارائه نماید. و چنانچه به علت تشریفات خرید و صدور بیمه یا هر علت دیگر این امر تا حداکثر پنج روز پس از ابلاغ نتیجه استعلام به برنده میسر نشود، دستگاه اجرایی (استعلام گزار) مطابق قوانین و مقررات جاری در این مورد اقدام خواهد نمود و هزینه آن را با احتساب ۲۰٪ (بیست درصد) به عنوان جریمه از صورت وضعیت پرداختی به برنده استعلام کسر خواهد شد. البته چنانچه برنده استعلام یا کارکنان وی در این خلال در اثر حوادث سوء به عملیات انجام شده آسیب وارد نمایند، برنده استعلام مسؤول جبران خسارت های وارده می باشد.

مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید

مهر و امضای مجاز استعلام گر (متقاضی)

شماره: ۹۸۳، ۱۳، ۱۱۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان	
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	استعلام گزار: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - بیمارستان گلдіس شاهین شهر	
صفحه: ۱۱ از ۱۱	شرایط استعلام خرید یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهروانجام کلیه تعهدات	

(فرم تعهد و اعلام قیمت پیشنهادی)

اینجانب به شماره شناسنامه صادره به عنوان شرکت به آدرس
 دارای تلفن مستقیم/همراه به شماره ضمن مطالعه و قبول کلیه مفاد مندرج در شرایط استعلام و رعایت کلیه قوانین و مقررات، آمادگی خود را جهت فروش و انجام کلیه تعهدات مبلغ پیشنهادی مندرج در پیش فاکتور پیوست با احتساب کلیه هزینه های قانونی و (بدون مالیات بر ارزش افزوده) به شماره مورخ به شرح زیر اعلام می نمایم.
 تبصره ۱: در صورتیکه قیمت پیشنهادی به عدد یا به حروف ناخوانا یا مخدوش باشد، قابل بررسی و اعلام نظر نخواهد بود.
 تبصره ۲: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد پس از ارائه گواهی ثبت نام و کد رهگیری سازمان اقتصاد و دارایی توسط برنده استعلام برعهده استعلام گزار خواهد بود.

قیمت پیشنهادی متقاضی بابت فروش یک دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت ۵۸۰۰ cfm جهت بخش CCU بیمارستان گلдіس شاهین شهروانجام کلیه تعهدات موجود در شرایط استعلام به عدد ریال و به حروف ریال می باشد.

- متقاضی اقرار می نماید که در صورت بروز هر نوع دعوی که در قرارداد ذکر گردیده است مواردی که در شرایط استعلام منظور شده است ملاک عمل خواهد بود.

مهر و امضای مسؤول واحد استعلام گزار رئیس بیمارستان



مطالب فوق به رؤیت و تأیید اینجانب رسید
 مهر و امضای مجاز شرکت کننده در استعلام (متقاضی)