



تعداد صفحات : ۶

شرکت تولید نیروی برق اصفهان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
معاونت مالی و پشتیبانی

شماره استعلام: ۴۰۵/۷۰۲۷

استعلام بهاء

موضوع استعلام : خرید ۳ عدد پمپ مستغرق فاضلابی به ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه					
آخرین تاریخ قبول پیشنهاد : ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ در امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید برق اصفهان					
شرکت محترم :					
آدرس شرکت :					
تلفن :					
نمابر :					
همراه :					
پست الکترونیکی : خواهشمند است آخرین قیمت پیشنهادی خود را جهت ارائه کالای مندرج در جدول زیر وارد نموده و فایل مهر و امضا شده اسناد استعلام را در سامانه "ستاد ایران" بارگذاری نمایید. ضمناً این شرکت الزامی به قبول حداقل بهای پیشنهادی ندارد و به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.					
امضاء :					
تکمیل فرم پیشنهاد قیمت توسط پیشنهاددهنده :					
ردیف	شرح کد	مقدار	واحد	بهای پیشنهادی (ریال)	
				کل (ریال)	قیمت واحد
۱	خرید پمپ مستغرق فاضلابی به ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه	۳	عدد		
بهای کل پیشنهادی به عدد : بهای کل پیشنهادی به حروف : تذکر: مبلغ پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.					

شرایط معامله :

- ۱- موازن قانونی مالیات بر ارزش افزوده بر این قرارداد حاکم است. پرداخت این مالیات منوط به ارائه گواهی نامه ثبت نام معتبر در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (www.Evat.ir) به همراه صورتحساب یا صورت وضعیت معتبر خواهد بود.
- ۲- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.
- ۳- پیمانکار متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام می کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.
- ۴- قیمت پیشنهادی باید برای دو ماه پس از آخرین تاریخ قبول پیشنهاد استعلام، معتبر باشد.
- ۵- کلیه هزینه ها اعم از ایاب وذهاب، کسور قانونی (بیمه ، مالیات و ...) به عهده فروشنده می باشد.
- ۶- مدت زمان تحویل کالا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ رسمی می باشد.
- ۷- مدت زمان گارانتی کالاها ۱۲ ماه از زمان تحویل می باشد.
- ۸- محل تحویل کالا، انبار نیروگاه اصفهان می باشد.
- ۹- کلیه هزینه های حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه در انبار نیروگاه اصفهان به عهده فروشنده می باشد.
- ۱۰- با استناد به بند ه ماده ۲ از فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی در صورتی که به تشخیص کارفرما طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده ۱ آیین نامه موصوف شده باشد کارفرما حق فسخ یکطرفه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی را دارد.
- ۱۱- در این قرارداد، فروشنده به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷ اقرار می نماید.
- ۱۲- پیشنهاددهنده متعهد می گردد قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲/۱۷۸۶۹/ت/۴۱۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۳ هیات وزیران را رعایت نماید و ضمنا اطلاعات دریافتی مربوط به شرایط معامله را نزد خود محفوظ دارد و در صورت انتقال به دیگری آن را به اطلاع شرکت برساند.
- ۱۳- در صورت هرگونه سوال با امور تدارکات و قراردادهای شماره تلفن ۰۳۱-۳۷۸۷۱۷۸۰ داخلی ۸۰۱۶ و ۸۰۱۵ تماس حاصل نمائید.
- ۱۴- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، لاک گرفته و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
- ۱۵- شرایط و مشخصات موجود در پیوستها نیز جزء شرایط معامله می باشد.
- ۱۶- تکمیل کلیه جداول، مهر و امضای اسناد و بارگذاری آن در سامانه الزامی است و در صورت عدم بارگذاری اسناد، پیشنهاد ارائه شده مورد قبول واقع نخواهد شد.
- ۱۷- تست و تحویل کالاها به خریدار، به عهده پیمانکار است.
- ۱۸- در صورت نیاز به بازدید و تایید در کارخانه، مسئولیت هماهنگی و هزینه بازدید نماینده خریدار، به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۹- در صورت اورجینال نبودن کالای پیشنهادی شرکت مذکور در لیست سیاه شرکت مادر تخصصی برق ایران قرار خواهد گرفت.
- ۲۰- تکمیل کلیه جداول، مهر و امضای اسناد و بارگذاری آن در سامانه الزامی است و در صورت عدم بارگذاری اسناد، پیشنهاد ارائه شده مورد قبول واقع نخواهد شد.

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

آدرس کارفرما: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار شفق - جاده نیروگاه - جنب ساختمان معاونت بهره برداری - شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مشخصات فنی پمپهای مستغرق مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه اصفهان

۱- پمپ مستغرق فاضلابی سه عدد (جهت استفاده در ایستگاه پمپاژ) دبی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه


Duty point data				
Volume flow	356,9	m ³ /h	Fluid	Wastewater
Head	21,6	m	Required pump NPSH	4,4 m
Shaft power	P ₂ 30,4	kW	Speed	1456 1/min
pump efficiency	69,1	%	total efficiency	$= \frac{P_2 * \text{pump efficiency}}{P_1}$
power input	P ₁ 34,5	kW		

توضیحات :

- پمپ مورد نیاز بایستی به همراه اتصالات مورد نیاز جهت نصب روی پدستال کف حوضچه های فاضلاب تهیه گردد
- در صورت نیاز میتوان از محل نصب پمپهای موجود در تصفیه خانه بازدید بعمل آید .
- کاتالوگ و نقشه های و منحنی عملکرد باید با پمپ ها تحویل گردد
- کواهی متریال و نتایج تست کارخانه ای الزامی است

Submersible motor in pressure-resistant design, double mechanical shaft seal in EMU block design, as well as separate sealing chamber with medical white oil. Motor chamber dry. Sealing of the motor at the shaft by a double, wear-resistant mechanical shaft seal independent of the direction of rotation entirely made of silicon-carbide as closed unit, in stainless steel sealing cartridge. Both seals in the sealing cartridge are cooled and lubricated by medical white oil. Power supply cable and control cable with longitudinally tight cable trumpet, cores embedded in casting resin and soldered strands as additional protection against penetrating humidity by capillary action. Protection of the motor winding by thermistors installed. Both closed ball bearings are maintenance-free and filled with high-quality-grease. Possibility for retrofitting a moisture probe by means of a pencil electrode as protection against penetrating humidity. All casing parts are of cast iron. Shaft and connecting elements are of stainless steel.

Power data referred to: Wastewater (100%); 20 °C; 998,2 kg/m³; 1,000400721 mm²/s
Tolerance as per ISO 9906 / Annex A.2

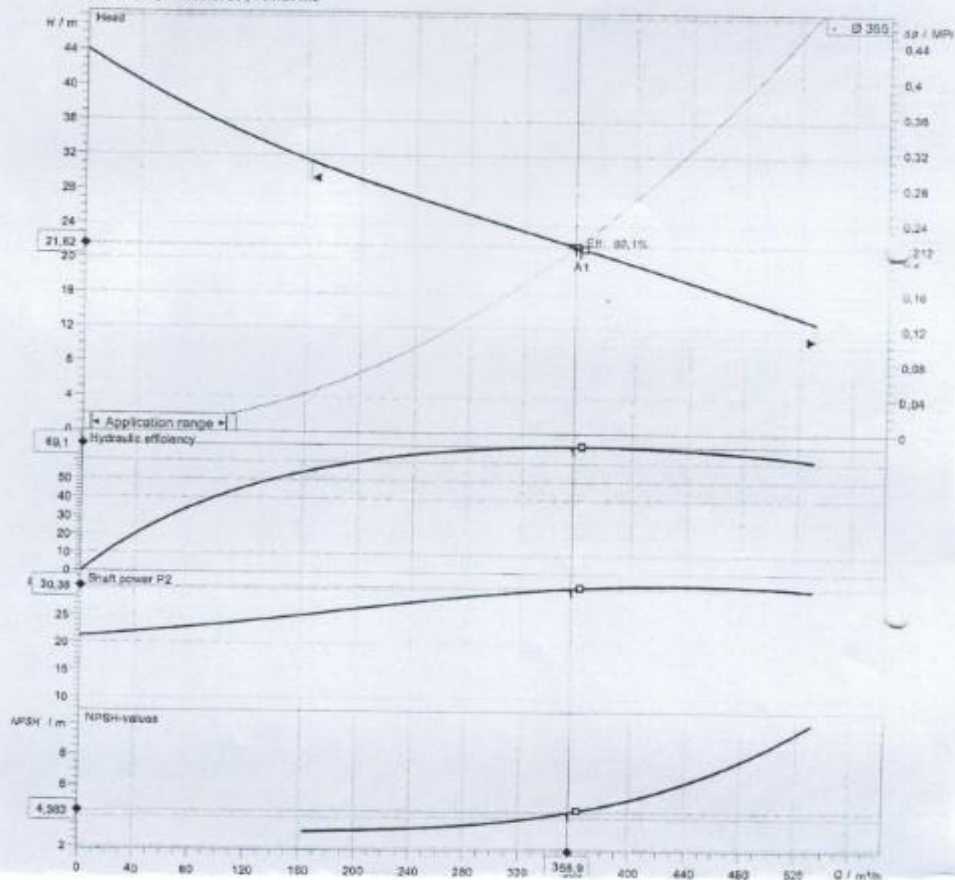

$$\frac{160}{5} \text{ lit/s}$$
0

