

بسمه تعالی

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه (سهامی خاص)

((استعلام بهاء))

شماره استعلام: ۴۰۵/۲۷۳

نوبت تجدید: *

تاریخ استعلام: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰

تلفن:

نام شرکت:

آدرس:

خواهشمند است پیشنهاد خود را برای کالاهای مشروحه ذیل با توجه به شرایط مندرج در استعلام اعلام فرمائید.

خواهشمند است پیشنهاد خود را برای کالاهای مسروحه دین با توجه به سرایت سمارج در					
ردیف	شرح	واحد	تعداد	فی پیشنهادی(ریال)	قیمت پیشنهادی(ریال)
*	برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت (اعتبارات عمرانی -مسکن ملی ۱۴۰۵)	عدد	۱۶۵		
	هزینه حمل کالا (شامل بارگیری، حمل، باراندازی و بیمه)				
مبلغ کل پیشنهادی با هزینه حمل (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به عدد:					
ریال					
به حروف:					

* قیمت پیشنهادی در برگه استعلام می بایست با قیمت نهایی ثبت شده در سامانه تدارکات دولت برابر باشد و هزینه حمل

(شامل بارگیری، حمل، باراندازی و بیمه) نیز در سامانه درج گردد *

* انجام معامله از طریق انعقاد قرارداد برابر تیپ جدید خرید کالاهای تخصصی شرکت های توزیع نیروی برق می باشد *

* پرداخت وجه خرید کالای موضوع استعلام از محل اعتبارات عمرانی - مسکن ملی ۱۴۰۵ می باشد *

توجه ۱: کلیه مراحل استعلام مذکور در سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار می شود لذا مقتضی است پس

از ثبت قیمت در سامانه، نسبت به تکمیل و بارگذاری اسناد استعلام این شرکت در سامانه اقدام نمایید.

توجه ۲: بارگذاری و تکمیل فرم ارائه اطلاعات مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران در سامانه تدارکات

الکترونیک دولت الزامی است.

توضیحات:


- ۱- در صورتی که معامله از طریق انعقاد قرارداد انجام و ۱۰ درصد مبلغ کل آن به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت واریز وجه نقد، ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت و یا سایر تضامین معتبر انجام خواهد شد .
* توجه: تعیین انجام معامله با قرارداد یا بدون قرارداد با شرکت توزیع برق استان کرمانشاه می باشد. در صورت عدم رعایت این تبصره پیشنهاد مردود اعلام می گردد.
- ۲- تکمیل و بارگذاری جدول آنالیز امتیازدهی و ارائه مدارک مستند مربوط به آن و همچنین مشخصات فنی کالاها در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و الزامی می باشد .
- ۳- بارگذاری مستندات تایپ تست معتبر و تأییدیه شرکت توانیر درخصوص کالاهای مورد نظر تولیدی آن شرکت از آزمایشگاه های معتبر به همراه اسناد استعمال در سامانه تدارکات الکترونیک دولت الزامی است .
- ۴- برنده استعمال موظف است هماهنگی لازم با کارشناس فنی این شرکت قبل از حمل محموله درخصوص تست مقداری از کالاها رابه عمل آورد و پس ازتائید نسبت به حمل آنها اقدام نماید.
- ۵- یادآوری می گردد کالای ارسالی بایستی دارای بسته بندی مناسب بوده و مشخصات فنی کالا ، نام فروشنده، تعداد وسایز بر روی آن درج شده باشد به نحوی که به راحتی قابل شناسایی، شمارش و انبارش باشد.
- ۶- کلیه مشخصات و اسناد تولید کننده (شامل مشخصات و تصاویر شرکت، محصولات، آزمایشگاه، خط تولید، تاییدیه ها، تایپ تست ها و...) در قالب فایل بارگذاری گردد.
- ۷- پیشنهاد دهندگان باید فهرست کالاهای خود را در سامانه توانیران (سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندی های ایران) منتشر کنند.
- ۸- محل تحویل کالای موضوع استعمال انبار شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه می باشد.

شرایط استعمال (مهم)

- ۱- مشخصات فنی مربوطه می بایست به همراه پیشنهاد قیمت به طور کامل و به صورت فایل pdf در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری شود .
- ۲- پیشنهاد واصله باید صریح و روشن و غیر مشروط بوده و کلیه اوراق پیشنهاد دارای امضاء مجاز طبق اساسنامه یا آخرین تغییرات شرکت باشد. مهر و امضای اسناد استعمال و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت فایل pdf
- ۳- پیشنهاد دهندگان باید فهرست کالاهای خود را در سامانه توانیران (سامانه توانمندی ها و اعلام نیازمندیهای ایران) منتشر کنند.

- ۴- مهلت اعتبار پیشنهاد حداقل ۶۰ روز قید گردد.
- ۵- اجناس تحویلی توسط فروشنده باید نو و غیر مستعمل و منطبق با مشخصات مورد نظر این شرکت باشد.
- ۶- کالا بایستی حداکثر طی مدت ۱ ماه پس از اعلام این شرکت تحویل گردد.
- ۷- بر اساس قانون الزام اشخاص حقوقی در پیوستن به سامانه مودیان مالیاتی به منظور امکان ثبت صورتحساب های خرید در امور مالی شرکت توزیع، بایستی صورتحساب از طریق سامانه مودیان مالیاتی ثبت و توسط شرکت توزیع تأیید گردد، تا نسبت به صدور سند حسابداری اقدام گردد .
- لازم به ذکر است اصل صورتحساب نیز باید مهر و امضاء شده توسط فروشنده به خریدار ارائه گردد ، صورتحساب صادره توسط فروشنده بایستی دارای نام صاحب حساب ، شماره حساب ، نام بانک ، شعبه و شماره حسابگری ، شماره مالیاتی اخذ شده از سامانه مودیان و مطابق با شرح کالای مندرج در قرارداد باشد.
- ۸- با توجه به مفاد ماده ۵۳ بخش نامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران سازمان تأمین اجتماعی یک نسخه از قرارداد خرید به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می گردد .
- ۹- طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از هر صورتحساب فروشنده ۵٪ به عنوان سپرده بیمه کسر می گردد و پس از ارائه مفاسد حساب به فروشنده پرداخت می گردد .
- ۱۰- کلیه کسورات قانونی انجام معامله بر عهده فروشنده می باشد.
- ۱۱- وجه مربوطه پس از تحویل کالا به انبار این شرکت و طی مراحل اداری مربوطه پرداخت می شود.

یونس حسین آبادی
سرپرست امور قراردادها

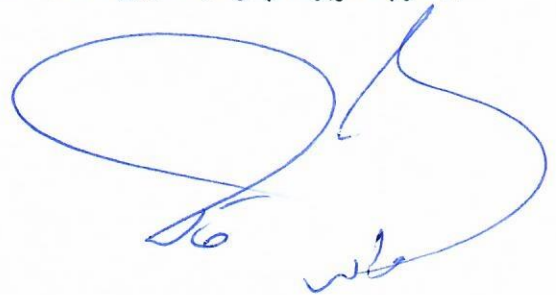

مهر و امضاء الکترونیک پیشنهاد دهنده

آدرس: کرمانشاه- خیابان خلبان شهید علی امجدیان (سیلو) شماره تلفن : ۰۸۳-۳۸۲۵۵۵۷۵

برنامه زمان بندی تحویل کالا

ردیف	موضوع	مدت زمان تحویل کالا
*	۱۶۵ عدد برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو ولت (اعتبارات عمرانی - مسکن ملی ۱۴۰۵)	۱ ماه

محل مهر و امضاء الکترونیک پیشنهاد دهنده

صفحه ۶ از ۲۱ شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۹۶/۱۱/۱۱	عنوان دستورالعمل: تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های برقگیرهای فشار متوسط ۲۰ کیلوولت (شبکه توزیع) پلیمری اکسید فلزی بدون فاصله هوایی	 وزارت نیرو شرکت توانیر
---	--	--

جدول شماره (۱) خواسته‌های خریدار و شرایط و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری		
ردیف	نوع خواسته	خواسته خریدار
۱	نوع برقگیر	برقگیر فشار متوسط ۲۰ کیلوولت (شبکه توزیع) پلیمری اکسید فلزی بدون فاصله هوایی
۲	حداقل ولتاژ نامی برقگیر (U_n)	24 kV ☒ 25 kV ☐ مقادیر بالاتر:
۳	وسیله جداکننده (دیسکانکتور)	☒ داشته باشد ☐ نداشته باشد
۴	شمارنده موج ضربه‌ای	☐ داشته باشد ☒ نداشته باشد
۵	فضای نصب	☒ فضای آزاد ☐ فضای بسته
۶	نحوه اتصال برقگیر به هادی فاز و زمین	☒ کابلشو ☐ سیم گیر (کلمپی)
۷	سطح مقطع سیم قابل پذیرش توسط ترمینال فاز	17 mm^2
۸	سطح مقطع سیم قابل پذیرش توسط ترمینال زمین	16 mm^2
۹	حداقل کلاس برقگیر ^۳	DH ☒ DM ☐

شرایط و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری							
ردیف	شرح مشخصه	واحد	مقدار	ردیف	شرح مشخصه	واحد	مقدار
۱۰	ولتاژ نامی سیستم (U_n)	kV	۲۰	۱۱	حداکثر ارتفاع از سطح دریا	m	۱۹۵۰
۱۲	حداکثر ولتاژ سیستم $U_{e(max)}$	kV	۲۴	۱۳	درصد رطوبت نسبی	---	۷۰٪
۱۴	فرکانس نامی سیستم	Hz	۵۰	۱۵	حداکثر سرعت باد	m/s	۱۲۰
۱۶	تعداد فازها	---	۳	۱۷	شدت احتمالی زلزله	g	۸
۱۸	سیستم زمین	---	غیر مؤثر زمین شده	۱۹	نوع منطقه از نظر آلودگی ^۴	---	نظیف

^۱ این جدول توسط خریدار تکمیل می‌شود.

^۲ افزایش ولتاژ نامی برقگیر منجر به کاهش حاشیه امن تجهیز حفاظت شده (افزایش ولتاژ پسماند) می‌گردد. لذا بدون محاسبات شبکه و تجربیات کافی، انتخاب ولتاژ نامی بیش از 25 kV پیشنهاد نمی‌شود.

^۳ به پیوست شماره (۱) مراجعه شود.

^۴ خیلی سبک، سبک، متوسط، سنگین، فوق سنگین و ویژه

مطابقت کالای پیشنهادی با خواسته‌های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری تضمین می‌شود.

نام شرکت پیشنهاد دهنده:	مهر شرکت:	تاریخ تکمیل:	نام و نام خانوادگی مدیر:	امضاء
-------------------------	-----------	--------------	--------------------------	-------

آقای کرمی ۹۱۸۳۳۹۲۵۵۹
(کارشناس فنی)